

Misuratore manuale SDMM8 e misuratore preimpostato SDMP8

334384J

IT

Esclusivamente per erogazione dosata di lubrificanti a base di petrolio, oli e miscele 50:50 antigelo/acqua. Esclusivamente per utilizzo professionale.


Pressione massima di esercizio: 10 MPa (103 bar, 1500 psi)

**Vedere pagina 2 per informazioni
sui modelli**



Importanti istruzioni per la sicurezza

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale. Conservare le presenti istruzioni.

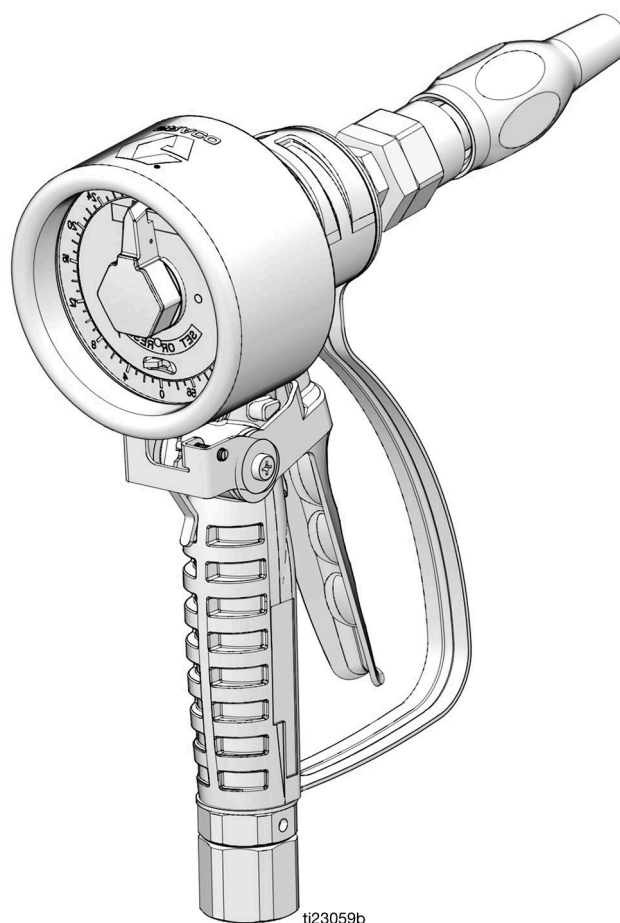

Modelli

Misuratore manuale semplice SDMM8

I misuratori manuali semplici non comprendono alcun ugello né prolunga. Pacchetti di modelli che includono ugello e prolunga:

Codice modello	Descrizione modello	Ingresso
24U960*	4/16 quarti	BSPT
24U961*	4/16 quarti	BSPP
24U957*	4/16 litri	BSPT
24U958*	4/16 litri	BSPP

Pacchetti di misuratori manuali SDMM8 con ugello e prolunga

I seguenti pacchetti comprendono il misuratore semplice modello 24U959 e i kit ugello e prolunga indicati nella tabella.

Codice modello	Descrizione modello	Ingresso	Prolunga	Kit ugello/prolunga❖	Parti dell'ugello†
24V034	4/16 quarti	NPT	Flessibile	26C268	17T207
24V037	4/16 quarti	NPT	Rigida	26C267	17T207
24V040	4/16 quarti	NPT	Lubrificante per ingranaggi	255854	255470

❖ Vedere Kit ugello e prolunga, pagina 25

† Vedere Parti ugello, pagina 26.

Misuratori preimpostati SDMP8

I misuratori semplici preimpostati non comprendono alcun ugello né prolunga. Per i pacchetti di modelli che includono ugello e prolunga vedere **Pacchetti di misuratori manuali SDMM8 con ugello e prolunga**, pagina 3.

Codice modello	Descrizione modello	Ingresso
24U947*	60 quarti	NPT
24U948*	60 quarti	BSPT
24U949*	60 quarti	BSPP
24U950*	60 galloni	NPT
24U951*	60 galloni	BSPT
24U952*	60 galloni	BSPP
24U953*	60 litri	NPT
24U954*	60 litri	BSPT
24U955*	60 litri	BSPP

*Questo misuratore può essere utilizzato per applicazioni antigelo con ugello per antigelo 255855 o 24W306. Vedere pagina 25 per informazioni su questi ugelli.

Pacchetti di misuratori preimpostati SDMP8 con ugello e prolunga

I seguenti pacchetti comprendono il misuratore semplice modello 24U947 e i kit ugello e prolunga indicati nella tabella.

Codice modello	Descrizione modello	Ingresso	Prolunga	Kit ugello/prolunga❖	Parti dell'ugello†
24Z125‡	60 quarti	NPT	Rigida	26C267	17T207
24Z126	60 quarti	NPT	Flessibile	26C268	17T207

I seguenti pacchetti comprendono il misuratore semplice modello 24U950 e i kit ugello e prolunga indicati nella tabella.

Codice modello	Descrizione modello	Ingresso	Prolunga	Kit ugello/prolunga❖	Parti dell'ugello†
24Z128‡	60 galloni	NPT	Rigida	26C267	17T207
24Z129	60 galloni	NPT	Flessibile	26C268	17T207







‡ Include cresta corta 16X489

❖ Vedere Kit ugello e prolunga, pagina 25





† Vedere Parti ugello, pagina 26.

Avvertenze

Le avvertenze seguenti sono correlate all'impostazione, all'utilizzo, alla messa a terra, alla manutenzione e alla riparazione della presente apparecchiatura. Il simbolo con il punto esclamativo indica un'avvertenza generale, mentre i simboli di pericolo si riferiscono a rischi specifici della procedura. Fare riferimento a queste avvertenze quando questi simboli compaiono nel corso del presente manuale o sulle etichette di avvertenza. Simboli di pericolo specifici del prodotto e avvertenze non trattate in questa sezione potrebbero comparire all'interno del presente manuale laddove applicabili.

 AVVERTENZA	
 	<p>PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE</p> <p>Porre estrema attenzione quando nell'area di lavoro sono presenti fluidi infiammabili, quali benzina e liquido lavavetri, perché i vapori prodotti possono incendiarsi o esplodere. Per prevenire il rischio di incendio e di esplosione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare l'apparecchiatura solo in aree ben ventilate. • Eliminare tutte le fonti di incendio, come le sigarette e le lampade elettriche portatili. • Mantenere l'area di lavoro libera da detriti e altri materiali inclusi stracci o contenitori di solventi e benzina aperti. • Non collegare o scollegare i cavi di alimentazione né accendere o spegnere luci in presenza di fumi infiammabili. • Collegare a terra tutte le apparecchiature nell'area di lavoro. • Utilizzare solo flessibili collegati a terra. • Interrompere immediatamente le attività in caso di scintille elettrostatiche o di scossa elettrica. Non utilizzare l'apparecchiatura finché il problema non è stato identificato e corretto. • Tenere un estintore funzionante nell'area di lavoro.
  	<p>PERICOLO DI INIEZIONE SOTTO PELLE</p> <p>Il fluido ad alta pressione proveniente dal dispositivo di erogazione, da perdite nei tubi flessibili o da componenti rotti può lesionare la pelle. Tali lesioni possono avere l'aspetto di semplici tagli ma, in realtà, si tratta di gravi lesioni che possono portare ad amputazioni. Richiedere intervento chirurgico immediato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non puntare mai il dispositivo erogatore verso persone o su una parte del corpo. • Non appoggiare la mano sopra l'uscita del fluido. • Non interrompere né deviare perdite con la mano, il corpo, i guanti o uno straccio. • Seguire la Procedura di scarico della pressione quando si interrompe l'erogazione e prima di pulire, controllare o sottoporre a manutenzione l'apparecchiatura. • Serrare tutti i raccordi del fluido prima di utilizzare l'apparecchiatura. • Controllare ogni giorno i flessibili e i raccordi. Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.

AVVERTENZA

 	<p>PERICOLO DA USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA</p> <p>L'uso improprio può causare gravi lesioni o morte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non mettere in funzione l'unità quando si è affaticati o sotto l'effetto di droghe o alcol. • Non superare la massima pressione di esercizio o la temperatura del componente del sistema con il valore più basso. Fare riferimento ai Dati tecnici riportati in tutti i manuali delle apparecchiature. • Utilizzare fluidi e solventi compatibili con le parti dell'apparecchiatura a contatto con il fluido. Fare riferimento ai Dati tecnici riportati in tutti i manuali delle apparecchiature. Leggere le avvertenze del produttore del fluido e del solvente. Per informazioni complete sul materiale, richiedere le schede di sicurezza dei materiali MSDS al distributore o al rivenditore. • Non lasciare l'area di lavoro mentre l'apparecchiatura è alimentata o sotto pressione. • Spegnere tutta l'apparecchiatura e seguire la Procedura di scarico della pressione quando la stessa non è in uso. • Controllare quotidianamente l'apparecchiatura. Riparare o sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate utilizzando esclusivamente ricambi originali del produttore. • Non alterare né modificare l'apparecchiatura. Le modifiche o le alterazioni potrebbero annullare le certificazioni e creare pericoli per la sicurezza. • Accertarsi che tutte le apparecchiature siano classificate e approvate per l'ambiente di utilizzo. • Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli scopi previsti. Per informazioni rivolgersi al distributore. • Disporre i flessibili e i cavi lontano da aree trafficate, spigoli vivi, parti mobili e superfici calde. • Non attorcigliare né piegare eccessivamente i flessibili né utilizzarli per tirare l'apparecchiatura. • Tenere bambini e animali lontani dall'area di lavoro. • Seguire tutte le normative in vigore in materia di sicurezza.
	<p>PERICOLO DA PARTI IN ALLUMINIO PRESSURIZZATE</p> <p>L'uso di fluidi incompatibili con l'alluminio in apparecchiature pressurizzate può provocare serie reazioni chimiche e la rottura dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa avvertenza può provocare morte, gravi lesioni o danni alla proprietà.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare 1,1,1-tricloroetano, cloruro di metilene, altri solventi a base di idrocarburi alogenati né fluidi contenenti tali solventi. • Molti altri fluidi possono contenere sostanze chimiche in grado di reagire con l'alluminio. Verificare la compatibilità con il fornitore del materiale.
	<p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE</p> <p>Quando ci si trova nell'area di lavoro, indossare adeguati dispositivi di protezione per prevenire lesioni gravi, incluse lesioni agli occhi, perdita dell'udito, inalazione di fumi tossici e ustioni.</p> <p>. I dispositivi di protezione includono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Occhiali protettivi e protezioni acustiche. • Respiratori, indumenti protettivi e guanti secondo le raccomandazioni del fabbricante del fluido e del solvente.

Installazione tipica

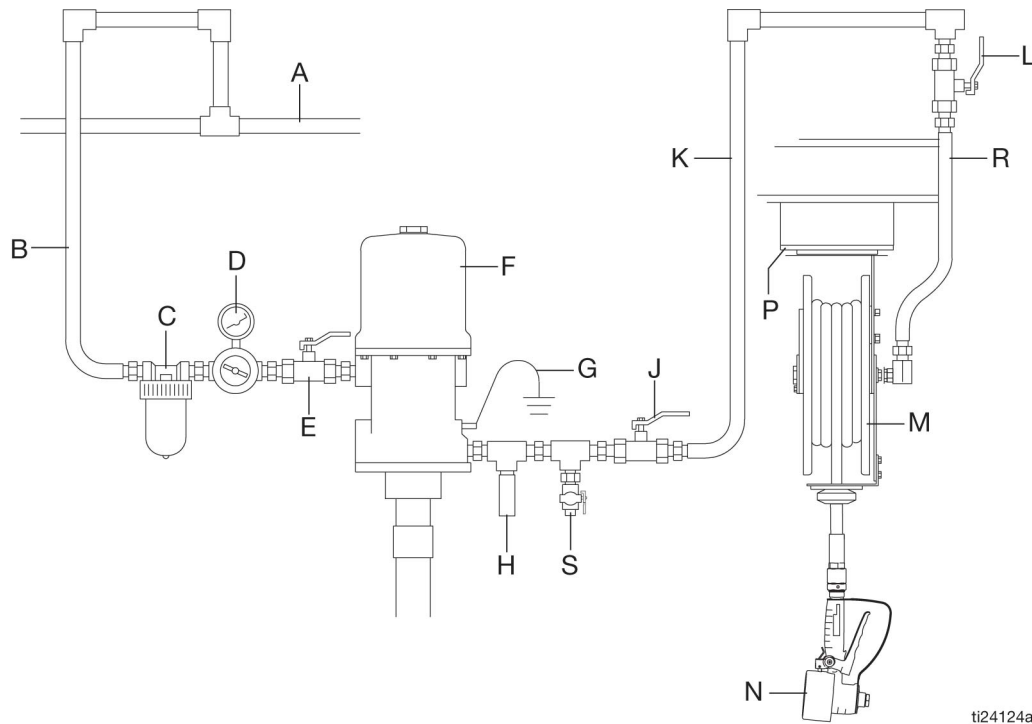


FIG. 1

Legenda:

- A Linea di alimentazione d'aria principale
- B Linea di alimentazione dell'aria della pompa
- C Filtro dell'aria
- D Regolatore dell'aria
- E Valvola dell'aria principale del tipo a spurgo (necessaria)
- F Pompa
- G Filo di messa a terra della pompa (necessario)
- H Valvola di scarico della pressione (necessaria)

NOTA: La pressione di scarico non può superare la pressione operativa massima del misuratore

- J Valvola di chiusura del fluido
- K Linea del fluido
- L Valvola di chiusura del fluido
- M Avvolgi tubo
- N Misuratore SDMM8 o SDMP8
- P Canale di montaggio
- R Avvolgi tubo kit ingresso fluido
- S Valvola di drenaggio del fluido

Installazione

NOTA: Le lettere utilizzate nelle seguenti istruzioni fanno riferimento all'Installazione tipica descritta a pagina 6.

Procedura di scarico della pressione




Attenersi alla Procedura di scarico della pressione ogni qualvolta è visibile questo simbolo.



L'apparecchiatura rimane pressurizzata finché la pressione non viene scaricata manualmente. Per evitare lesioni gravi causate dal fluido pressurizzato, ad esempio iniezioni nella pelle, da schizzi di fluido e da parti mobili, seguire la Procedura di scarico della pressione quando si interrompe la spruzzatura e prima di pulire, controllare o sottoporre a manutenzione l'apparecchiatura.

1. Scollegare l'alimentazione alla pompa o chiudere la valvola dell'aria principale a monte (E).
2. Aprire tutte le valvole di chiusura del fluido (J e L) presenti nel sistema.
3. Azionare il misuratore (N) in un contenitore per rifiuti per scaricare la pressione.
4. Aprire le valvole di drenaggio del fluido e lasciarle aperte finché non si è pronti per pressurizzare il sistema.

Messa a terra



- L'apparecchiatura deve essere connessa a terra per ridurre il rischio di scintille da scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche possono causare l'accensione o l'esplosione dei fumi. Il conduttore di messa a terra fornisce un percorso di fuga per la corrente elettrica.
- Per evitare la formazione di archi elettrici, non consentire che le superfici conduttive metalliche del misuratore vengano in contatto con superfici metalliche dalla carica positiva, compresi (ma non solo) il terminale a solenoide dello starter, il terminale dell'alternatore o i terminali delle batterie.

Mettere a terra tutti i componenti del sistema:

Pompa (F): Seguire le raccomandazioni del produttore.

Linee di alimentazione aria e fluido (A, B, K): Utilizzare solo tubi flessibili elettricamente conduttivi. Controllare la resistenza elettrica dei flessibili. Se la resistenza totale a terra supera i 29 megaohm, sostituire immediatamente il flessibile.

Compressore d'aria: Seguire le raccomandazioni del produttore.

Serbatoio di alimentazione del fluido: Attenersi alle normative locali.

Per mantenere la continuità di messa a terra quando si lava il sistema o si rilascia la pressione: Tenere una parte metallica del misuratore saldamente a contatto con un secchio metallico collegato a terra, quindi attivare la valvola.

Misuratore SDMM8 e SDMP8 (N): Al momento di installare il misuratore, lasciare almeno due filettature nude quando si usa l'apposito sigillante. Le filettature nude garantiscono il mantenimento della terra.

Identificazione dei componenti

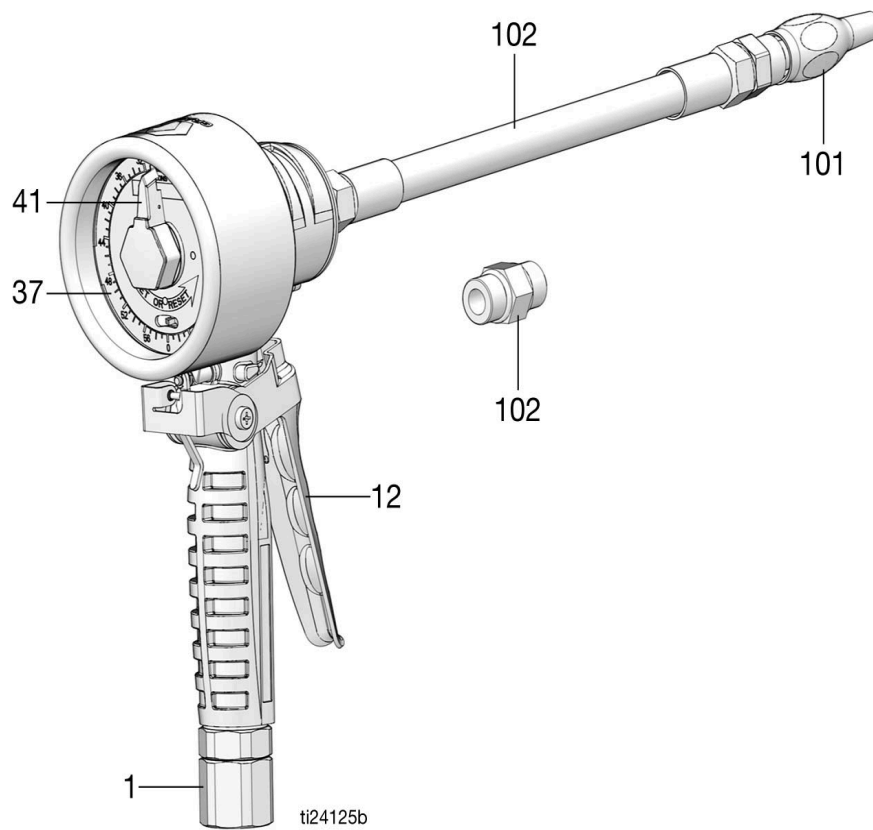



FIG. 2

Legenda:

- 1 Raccordo girevole
- 12 Grilletto
- 37 Manopola del misuratore
- 41 Puntatore misuratore
- 101 Ugello
- 102 Prolunga

Procedura di pre-installazione

NOTA: Le lettere utilizzate nelle seguenti istruzioni fanno riferimento all'Installazione tipica descritta a pagina 6 e all'Identificazione componenti a pagina 8. I numeri utilizzati nelle seguenti istruzioni fanno riferimento all'Elenco dei ricambi, pagine 20 - 24.



1. Seguire la **Procedura di scarico della pressione**, pagina 7.
2. Chiudere tutte le valvole di drenaggio del fluido.
3. Collegare a terra l'apparecchiatura come indicato a pagina 7.

Procedura di installazione

AVVISO

- Se si tratta di un nuovo impianto o se le linee del fluido sono contaminate, lavare le linee prima di installare la valvola con sistema di dosaggio. Le linee contaminate possono causare perdite dalla valvola.
- Non erogare mai aria compressa con il misuratore. Ciò danneggerebbe il misuratore.

Lavaggio

NOTA: il misuratore non deve essere installato per questa procedura.




1. Chiudere la valvola di chiusura del fluido (L) in ciascuna posizione di erogazione.
2. Assicurarsi che:
 - tutte le valvole di drenaggio del fluido siano chiuse,
 - la valvola di chiusura del fluido (J) sia chiusa,

e

 - la valvola dell'aria principale del tipo a spurgo (E) sia aperta.
3. Collocare l'estremità del flessibile in un contenitore per l'olio di scarto. Fissare il flessibile al contenitore in modo che non esca durante il risciacquo.

4. Aprire lentamente la valvola di chiusura del fluido (J).
5. Per posizioni di erogazione multiple, occorre innanzitutto lavare la posizione di erogazione più lontana dalla pompa e procedere verso la pompa. Aprire lentamente la valvola di chiusura del fluido (L) in posizione di erogazione. Lasciar fuoriuscire un quantitativo d'olio sufficiente a garantire che l'intero impianto sia pulito; quindi chiudere la valvola.
6. Ripetere il passaggio 5 in tutte le altre posizioni.

Installazione del misuratore (Fig. 3)



1. Se si tratta di una nuova installazione ed è la prima volta che viene installato un misuratore, saltare la fase 1.

Per impianti esistenti, per sostituire il misuratore (N):

- a. Seguire la **Procedura di scarico della pressione**, pagina 7.
- b. Servirsi di due chiavi lavorando in direzioni opposte per allentare il misuratore e il raccordo del flessibile. Rimuovere il misuratore (N) dal flessibile.

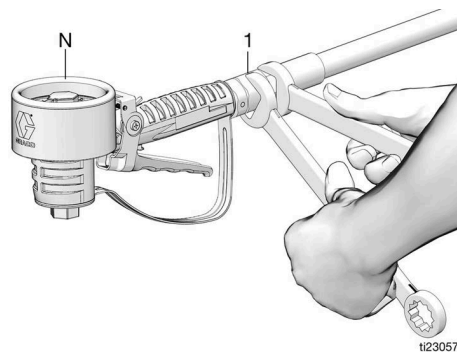


Fig. 3

2. Applicare sigillante per filettature sulle filettature maschio del raccordo del flessibile, lasciando scoperte almeno due filettature. Le filettature nude garantiscono il mantenimento della terra.
3. Filettare il raccordo girevole del misuratore (1) sul raccordo del flessibile. Servirsi di due chiavi lavorando in direzioni opposte per serrare il misuratore sul raccordo del flessibile.

NOTA: Lasciare al sigillante il tempo sufficiente per indurire, secondo le raccomandazioni del produttore, prima di far circolare il fluido nel sistema.

4. Installare la prolunga (102) sul misuratore:

- a. Allentare il dado della prolunga (102a) finché non è completamente fuori dalle filettature del tubo (FIG. 4).

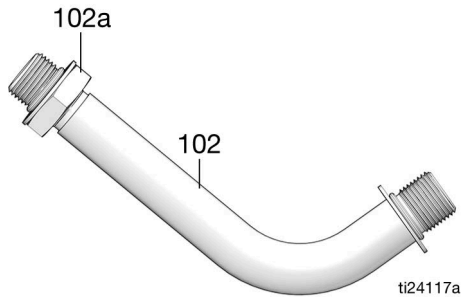


FIG. 4

NOTA: Non utilizzare nastro in PTFE o sigillante per filettature sulle filettature della prolunga (102). Ciò potrebbe causare perdite dal raccordo.

- b. Avvitare la prolunga (102) nell'alloggiamento del misuratore, come mostrato in FIG. 5, finché non tocca il fondo.

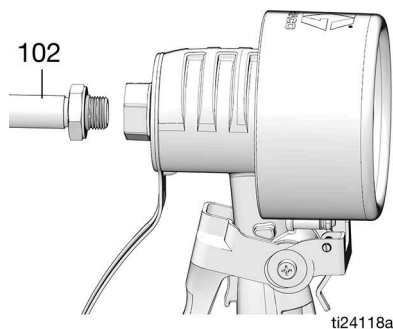


FIG. 5

- c. Allineare la prolunga (102) all'alloggiamento del misuratore e all'impugnatura. Serrare a mano il dado della prolunga (102a).

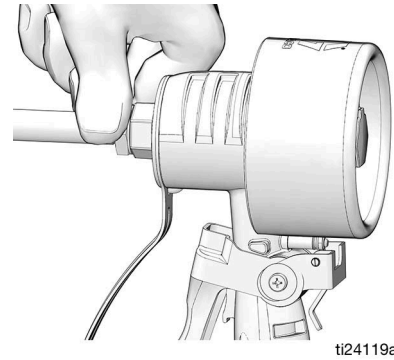


FIG. 6

- d. Serrare con una chiave il dado della prolunga (102a).

5. Installare l'ugello (101):

NOTA: Non utilizzare nastro in PTFE o sigillante per filettature sulle filettature dell'ugello (101). Ciò potrebbe causare perdite dal raccordo.

- a. Inserire l'ugello (101) sulla prolunga (102) come illustrato in FIG. 7.

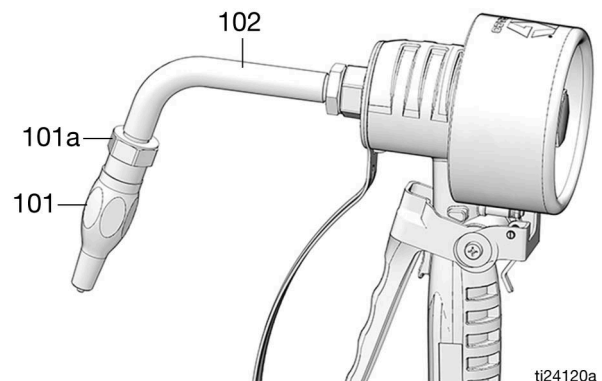


FIG. 7

- b. Servirsi di una chiave regolabile a forchetta sulle parti piatte della boccola dell'ugello (101a) (FIG. 7) per serrare il raccordo.
 - Serrare l'ugello solo con la chiave posta sulle parti piatte della boccola dell'ugello.
 - Non smontare la boccola dall'ugello. Lo smontaggio influirà sulle prestazioni dell'ugello.


Funzionamento

NOTA: Le lettere utilizzate nelle seguenti istruzioni fanno riferimento all'installazione tipica descritta a pagina 6 e all'Identificazione componenti a pagina 8. I numeri utilizzati nelle seguenti istruzioni si riferiscono ai componenti, pagine 20 - 24.

1. Aprire le valvole di chiusura del fluido (J e L).
2. Avviare la pompa (F) per pressurizzare il sistema.
3. Regolare la pressione dell'aria al motore della pompa in modo che la pressione del fluido non sia superiore a 10,34 MPa (103,4 bar, 1500 psi).

NOTA: Per garantire la precisione di erogazione, prima di avviare l'erogazione stessa, premere il grilletto per spurgare tutta l'aria dalle linee del fluido e dal misuratore.

4. Proseguire l'operazione seguendo le istruzioni per la valvola di chiusura predefinita automatica o manuale.



PERICOLO DI SCHIZZI

Non attivare il misuratore quando l'ugello è chiuso. Il fluido si accumula dietro l'ugello. Il fluido può colare dall'ugello e può venire espulso in maniera inattesa all'apertura dell'ugello. Se il misuratore viene attivato accidentalmente quando l'ugello è chiuso, puntare l'ugello verso un secchio di scarico e aprirlo lentamente per rilasciare la pressione ed espellere il fluido accumulatosi.

Chiusura automatica preimpostata

NOTA: Pulire il filtro (3a) regolarmente. Vedere Parti, pagina 22.

AVVISO

Per evitare costosi danni al misuratore, non girare mai il puntatore del misuratore preimpostato (41) all'indietro (in senso orario) (FIG. 8).


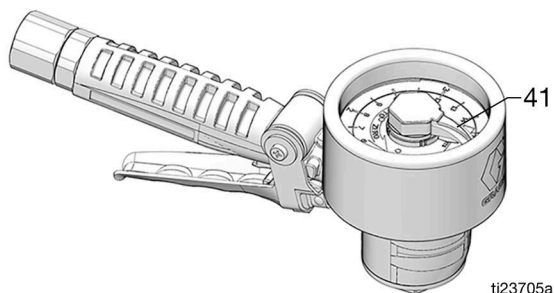


FIG. 8

Il totalizzatore mantiene il conteggio totale delle quantità erogate.

1. Girare il puntatore del misuratore (41) in senso antiorario per selezionare il volume desiderato.



2. Girare l'ugello twist-lock automatico (101) in senso orario per aprirlo. Inserire l'ugello nel ricettacolo dei fluidi e premere il grilletto (12).

NOTA: Il grilletto si blocca automaticamente. Non configurare il grilletto in modo che il misuratore possa erogare quando è incustodito.

Il misuratore si spegne automaticamente quando la quantità di fluido stabilita è stata erogata.

Valvola di chiusura manuale

NOTA: Pulire il filtro (3a) regolarmente. Vedere Parti, pagina 20.

AVVISO

Per evitare costosi danni al misuratore, non girare mai il puntatore del misuratore manuale (41) all'indietro (in senso orario) (FIG. 9).

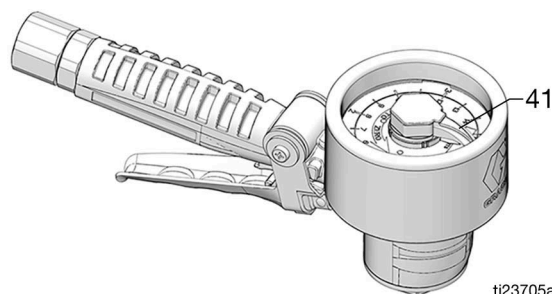


FIG. 9

Il totalizzatore mantiene il conteggio totale delle quantità erogate.

1. Girare l'ugello twist-lock automatico (101) in senso antiorario per aprirlo. Inserire l'ugello nel ricettacolo dei fluidi e premere il grilletto (12).
2. Osservare il movimento del puntatore (41) sulla manopola del misuratore (37). Rilasciare il grilletto (12) quando la quantità di fluido desiderata viene erogata.
3. Girare il puntatore del misuratore (41) in senso antiorario su "0" prima di una nuova erogazione (FIG. 9).

Risoluzione dei problemi



Eeguire la **Procedura di scarico della pressione**, pagina 7, prima del controllo o della riparazione del misuratore. Assicurarsi che tutte le altre valvole, i comandi e la pompa funzionino correttamente.

Problema	Causa	Soluzione
Flusso del fluido lento o assente.	Il filtro (3a) è ostruito.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scaricare la pressione, pagina 7. 2. Rimuovere il misuratore dal flessibile. 3. Pulire o sostituire il filtro (3a). 4. Installare il misuratore sul flessibile (vedere Installazione del misuratore, pagina 9). 5. Se il problema permane, contattare il proprio distributore Graco per la riparazione o la sostituzione.
	La pressione della pompa è bassa.	Aumentare la pressione della pompa.
	Girare il blocco dell'ugello senza aprirlo completamente.	Puntare l'ugello in un secchio. Aprire completamente l'ugello. Non attivare il misuratore quando l'ugello è chiuso! Se il misuratore viene attivato accidentalmente quando l'ugello è chiuso, puntare l'ugello in un secchio per rifiuti e aprirlo lentamente per rilasciare la pressione ed espellere il fluido accumulatosi.
	La valvola di chiusura del fluido (J o L) non è completamente aperta (pagina 8).	Aprire completamente la valvola di chiusura del fluido (J o L).
	Corpi estranei sono incastrati nell'alloggiamento del misuratore.	Contattare il distributore Graco per la riparazione o la sostituzione.
Il misuratore perde dal blocco dell'ugello. <ul style="list-style-type: none"> • È importante distinguere tra due cause di questo problema. Un nuovo ugello non correggerà una perdita di fluido dovuta a una valvola guasta. 	L'ugello twist-lock ha una tenuta danneggiata.	Sostituire l'ugello Vedere il passaggio a in Procedura di installazione, pagina 10.
	I dispositivi di tenuta della valvola sono danneggiati oppure ostruiti.	Pulire o sostituire il gruppo della valvola.
Il misuratore perde dal raccordo girevole.	Cattivo collegamento tra raccordo girevole e flessibile.	Applicare del nastro PTFE (lasciare un minimo di 2 filettature impegnate scoperte per la continuità elettrica) o del sigillante sulle filettature del flessibile e serrare il collegamento. Vedere il passaggio 2 in Procedura di installazione, pagina 9.
	Cattivo collegamento tra raccordo girevole e alloggiamento del misuratore.	Serrare il raccordo alla coppia di 27,1 - 33,9 N•m (20-25 ft-lb).
	Le tenute del raccordo girevole si sono deteriorate e perdono.	Sostituire il raccordo girevole.

Assistenza

Pulizia o riparazione della sezione del fluido

NOTA: Non smontare contemporaneamente la sezione dei fluidi e quella di conteggio. Prima di rimuovere la sezione del contatore, assicurarsi che la sezione del fluido sia completamente montata.



1. Seguire la **Procedura di scarico della pressione**, pagina 7.
2. Chiudere la valvola di chiusura del fluido (L).
3. Rimuovere l'ugello (101) e la prolunga (102) (FIG. 10).

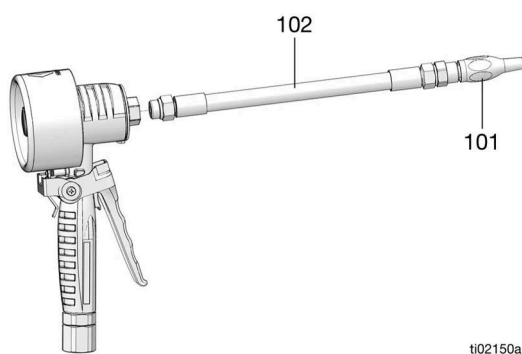


FIG. 10

4. Girare il coperchio del misuratore (17) in senso antiorario per svitarlo e rimuoverlo dall'alloggiamento (FIG. 11).

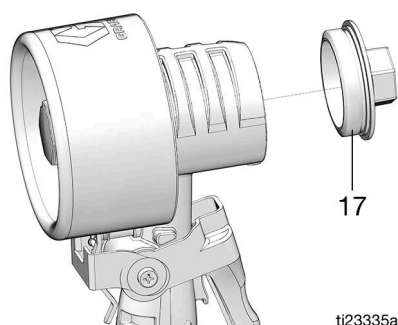


FIG. 11

5. Rimuovere la guarnizione (18) e il gruppo del pistone (19) (FIG. 12)

NOTA: Se il gruppo del pistone non si stacca, battere leggermente l'alloggiamento contro una superficie piana per allentarlo (FIG. 12).

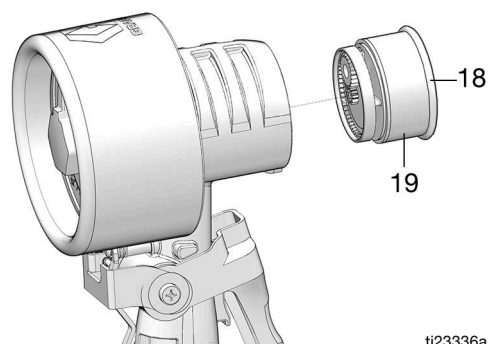


FIG. 12

6. Inserire un cacciavite nella tacca del gruppo del pistone (19) e sollevare via il coperchio del pistone (19d). Vedere FIG. 13. Rimuovere tutte le parti.

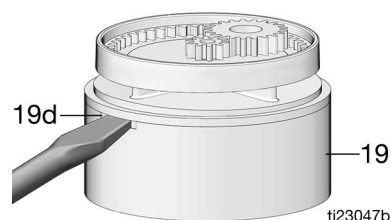


FIG. 13

7. Pulire le parti (19a-g) e asciugarle ad aria.
8. Rimontare il gruppo del pistone (19) e installarlo nel misuratore.
9. Installare il coperchio (17) sull'alloggiamento del misuratore. Applicare una coppia di 14,9-18,9 N•m (11-14 ft-lb).
10. Installare l'ugello e il gruppo della prolunga (101 e 102).

Riparazione della sezione del contatore del misuratore manuale SDMM8

Smontaggio

NOTA: Non smontare contemporaneamente la sezione dei fluidi e quella di conteggio. Prima di rimuovere la sezione del contatore, assicurarsi che la sezione del fluido sia completamente montata.



1. Seguire la **Procedura di scarico della pressione**, pagina 7.
2. Rimuovere il coperchio (44), l'anello d'arresto piccolo (43), il perno del puntatore (41) e la molla del puntatore (42) (FIG. 14).

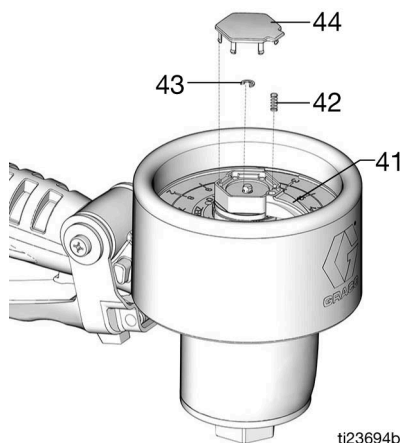


FIG. 14

3. Rimuovere il puntatore ad ago (41), le molle (39) e i perni (40) (FIG. 15).

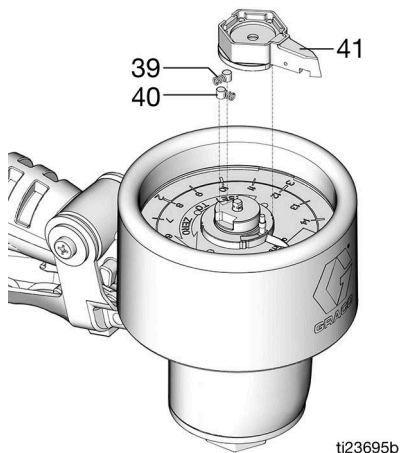


FIG. 15

4. Servirsi di una chiave esagonale per rimuovere la vite di regolazione del tappo. Rimuovere il tappo (50), il perno (51), la molla (53) e il puntatore inferiore (52) (FIG. 16).

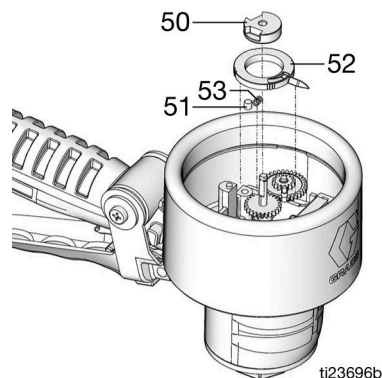


FIG. 16

5. Rimuovere la clip di fissaggio grande (38), poi il pannello della piastra frontale (37) (FIG. 17).

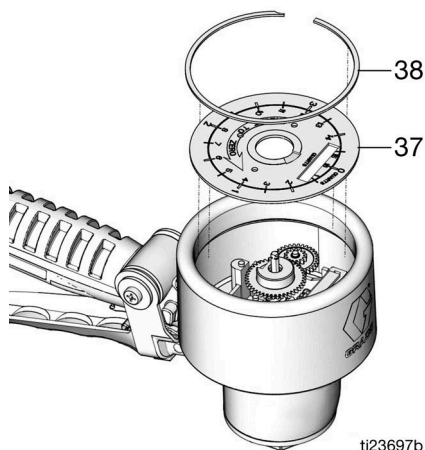


FIG. 17

6. Utilizzare una chiave esagonale da 2 mm per rimuovere la vite di fissaggio degli ingranaggi (33). Rimuovere gli ingranaggi (32, 34, 35) (FIG. 18).

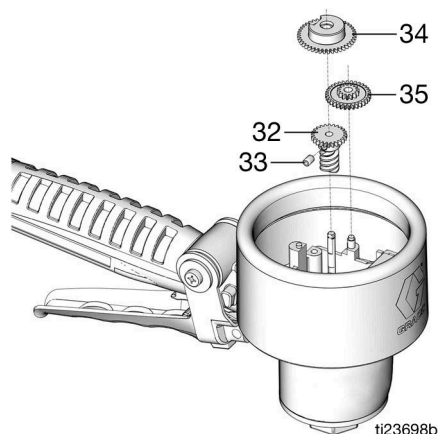


FIG. 18

7. Rimuovere l'intero gruppo del contatore (31) (FIG. 19).

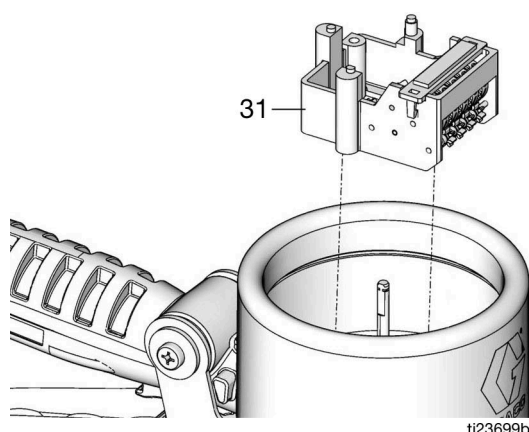


FIG. 19

Rimontaggio

1. Installare il gruppo del contatore (31).

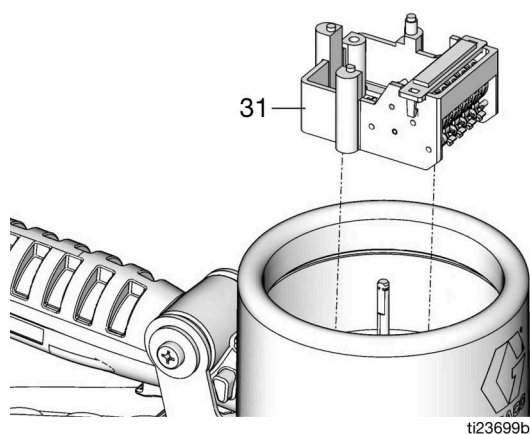


FIG. 20

2. Installare gli ingranaggi (32, 34, 35) come illustrato in FIG. 21. Utilizzare una chiave esagonale da 2 mm per stringere la vite di fissaggio degli ingranaggi (33).

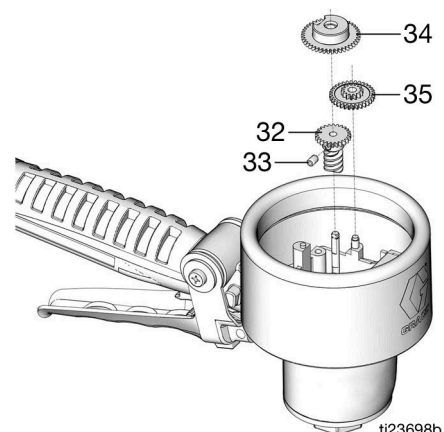


FIG. 21

3. Installare il pannello della piastra frontale (37) e la clip di fissaggio (38) (FIG. 22).

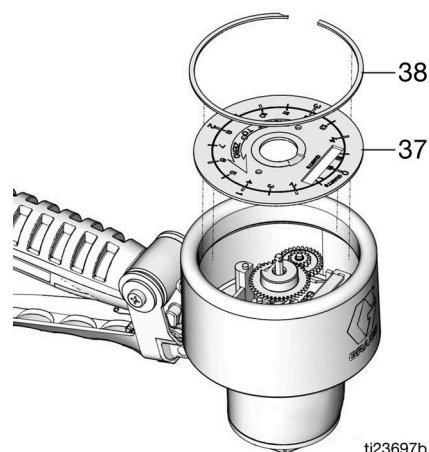


FIG. 22

4. Installare il puntatore inferiore (52), la molla (53), il perno (51) e il tappo (50) come illustrato in FIG. 23. Servirsi di una chiave esagonale per serrare la vite di fissaggio del tappo.

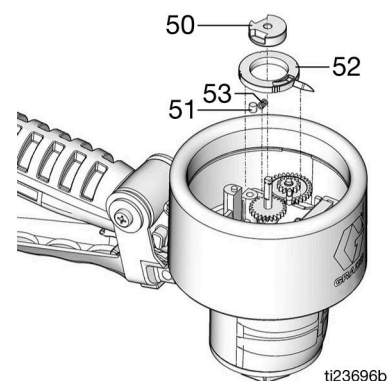


FIG. 23

5. Installare il puntatore ad ago (41), le molle (39) e i perni (40) (FIG. 24).

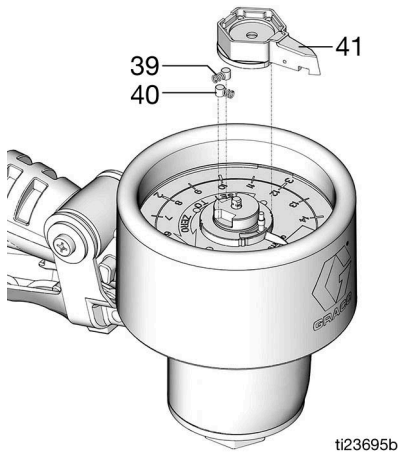


FIG. 24

6. Installare l'anello d'arresto piccolo (43), il perno del puntatore (41) e la molla del puntatore (42). Quindi installare il coperchio (44) (FIG. 25).

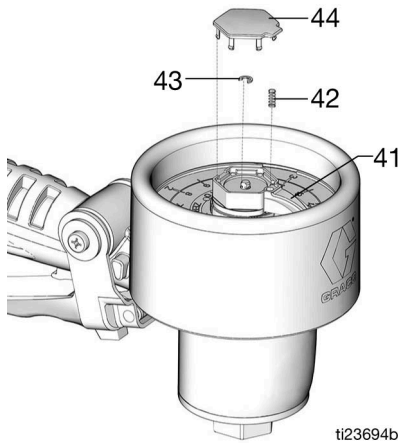


FIG. 25

Riparazione sezione del contatore del misuratore preimpostato SDMP8

Smontaggio

NOTA: Non smontare contemporaneamente la sezione dei fluidi e quella di conteggio. Prima di rimuovere la sezione del contatore, assicurarsi che la sezione del fluido sia completamente montata.



1. Seguire la **Procedura di scarico della pressione**, pagina 7.
2. Rimuovere il coperchio (44) e l'anello d'arresto piccolo (43), (FIG. 26).

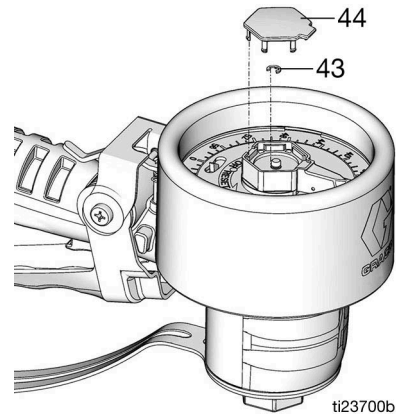


FIG. 26

3. Rimuovere il puntatore ad ago (41), le molle (39) e i perni (40) (FIG. 27).

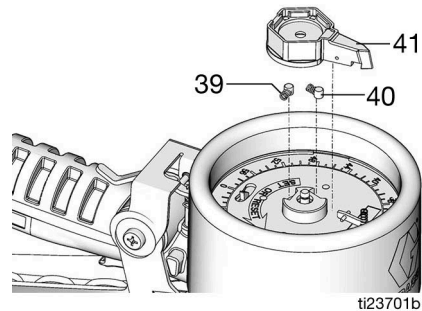


FIG. 27

4. Rimuovere la clip di fissaggio grande (38), poi il pannello della piastra frontale (37) (FIG. 28).

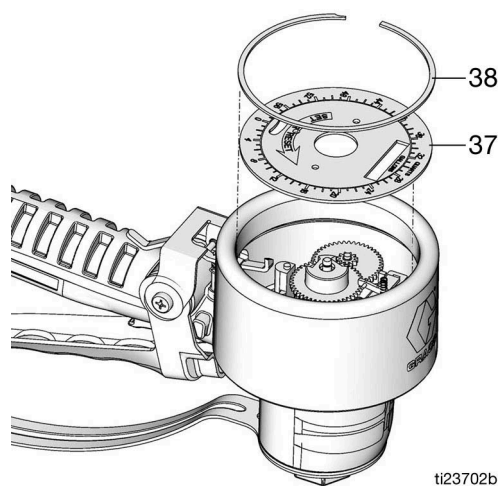


FIG. 28

- Utilizzare una chiave esagonale da 2 mm per rimuovere la vite di fissaggio degli ingranaggi (33). Rimuovere gli ingranaggi (32, 34) (FIG. 29).

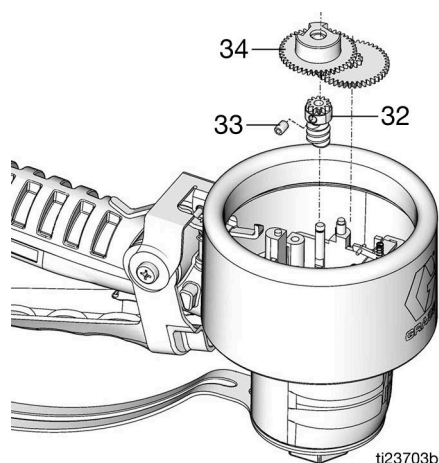


FIG. 29

- Rimuovere l'intero gruppo del contatore (31) (FIG. 30).

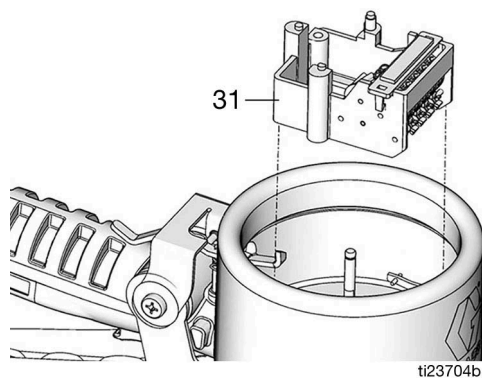


FIG. 30

Rimontaggio

- Installare il gruppo del contatore (31) (FIG. 31).

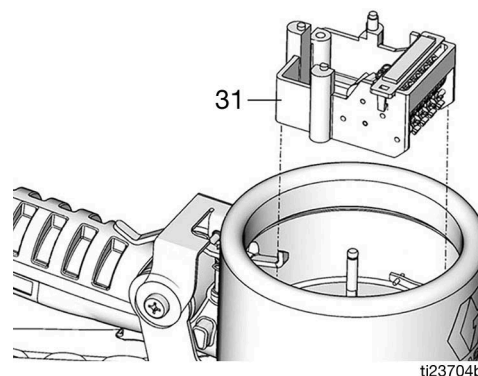


FIG. 31

- Installare gli ingranaggi (32, 34). Utilizzare una chiave esagonale da 2 mm per serrare la vite di fissaggio degli ingranaggi (33) (FIG. 32).

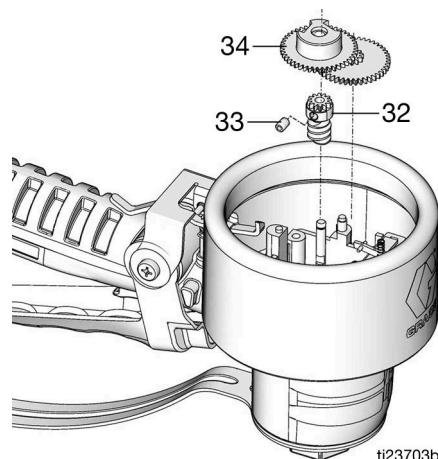


FIG. 32

3. Installare il pannello della piastra frontale (37) e la clip di fissaggio (38) (FIG. 33).

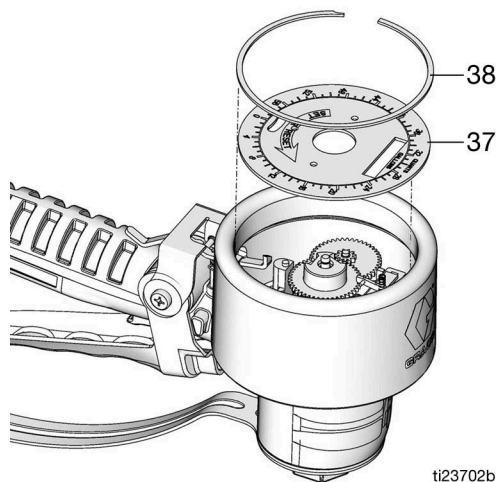


FIG. 33

4. Installare il puntatore ad ago (41), le molle (39) e i perni (40) (FIG. 34).

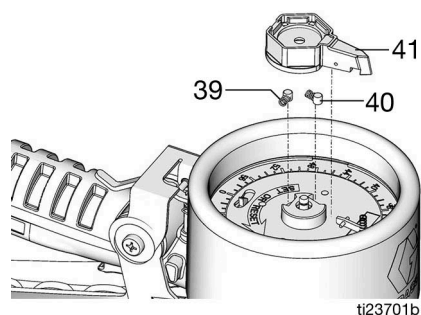


FIG. 34

5. Installare l'anello d'arresto piccolo (43) e il coperchio (44) (FIG. 35).

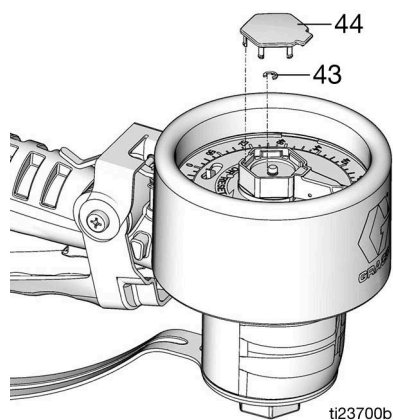


FIG. 35


Dati tecnici

Misuratore manuale e preimpostato		
	US	Metrico
Portata*	da 0,26 a 8 gpm	da 1 a 30 lpm
Pressione massima di esercizio	1500 psi	10 MPa, 103,4 bar
Peso		
Misuratore manuale	3,42 lb	1,55 kg
Misuratore preimpostato	3,50 lb	1,58 kg
Dimensioni (senza prolunga) (vedere pagina 27)		
Lunghezza	11,4 in.	28,9 cm
Larghezza	3,94 in.	10 cm
Altezza misuratore manuale	4,85 in.	12,3 cm
Altezza misuratore preimpostato	6,33 in.	16,08 cm
Cifre massime del totalizzatore	99.999 unità**	
Ingresso	1/2-14 NPT	
	1/2-14 BSPP	
	1/2-14 BSPT	
Uscita	3/4-16 borchia o-ring con filettatura dritta	
Gamma delle temperature di funzionamento	da -50°F a 160°F	da -45°C a 70°C
Parti a contatto con il fluido	ottone, alluminio, acciaio inossidabile, TPE	
Compatibilità dei fluidi	antigelo, olio per ingranaggi, olio motore	
Perdita di pressione del misuratore	30 psi a 4 gpm	
Precisione - Misuratore manuale: Olio	+/- 1%	
Precisione - Misuratore manuale: Antigelo	+/- 3%	
Precisione - Misuratore preimpostato: Olio o antigelo	+/- 3%	

*Testato con olio motore 10W. Le portate variano in base alla pressione del fluido, alla temperatura e alla viscosità.


**Ritorna a 00,000 dopo aver raggiunto il valore massimo.

Proposizione California 65

 **AVVERTENZA:** Questo prodotto contiene una o più sostanze chimiche che, secondo lo stato della California, sono causa di cancro, difetti di nascita o altri problemi riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65warnings.ca.gov.

Parti del misuratore manuale SDMM8

Modelli 24U959, 24U960, 24U961, 24U956, 24U957, 24U958

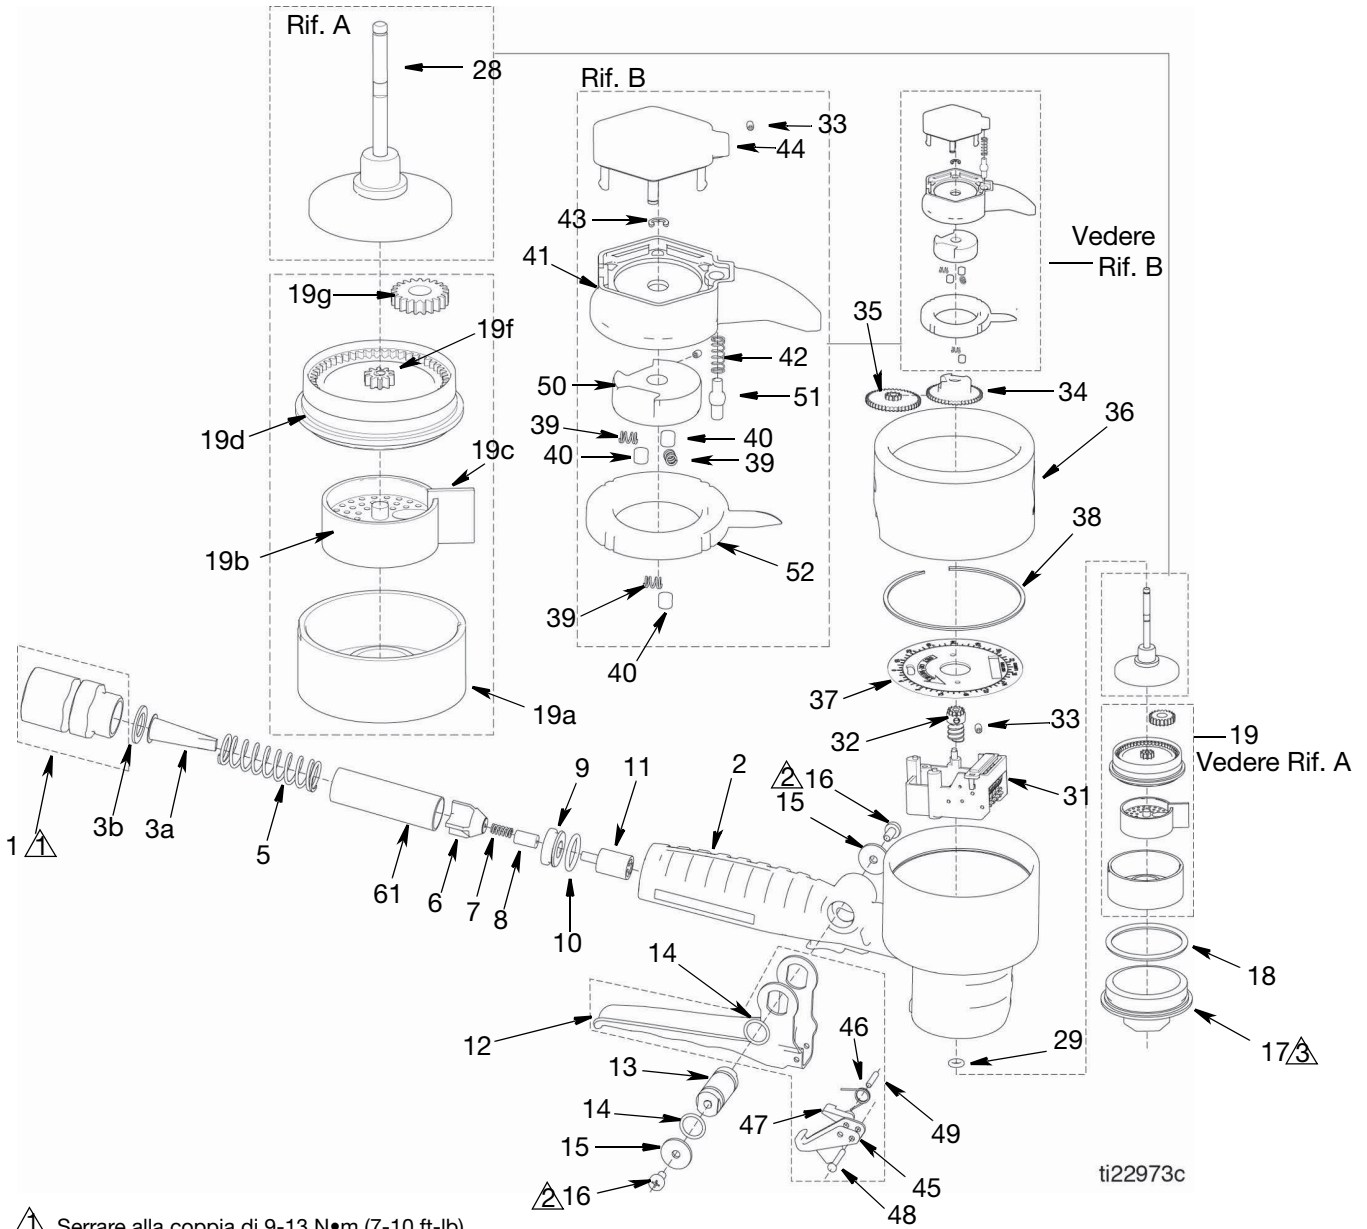

Parti del misuratore manuale SDMM8

Modelli 24U959, 24U960, 24U961, 24U956, 24U957, 24U958

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
1		RACCORDO GIREVOLE	1
	238399	Modello 24U959, 24U956	
	24H383	Modello 24U960, 24U957	
	24H382	Modello 24U961, 24U958	
2		ALLOGGIAMENTO, misuratore	1
3	256164	KIT, filtro, include 3a e 3b	1
3a		FILTRO	10
3b		RONDELLA, piatta	10
5★	17J583	MOLLA, di compressione	1
6★	17J584	SEDE, valvola	1
7	15U701	MOLLA, secondaria	1
8	15U700	PISTONE, sollevamento del grilletto	1
9	16X485	SEDE, valvola	1
10	121412	ANELLO DI TENUTA, guarnizione	1
11	277673	BIELLA, di spinta	1
12	15M886	GRILLETTO	1
13	191315	CAMMA	1
14	113574	TENUTA, O-ring	2
15	191552	RONDELLA, piana	2
16	110637	VITE, a macchina, testa svasata	2
17	16X493	CAPPELLO, corpo	1
18	156633	GUARNIZIONE, anello di tenuta	1
19		KIT, pistone, include 19a-19g	1
	24V470	QUARTI, modelli 24U959, 24U960, 24U961	
	24V471	LITRI, modelli 24U956, 24U957, 24U958	
19a		PISTONE, camera	1
19b		PISTONE, oscillante	1
19c		SEPARATORE	1
19d		INGRANAGGIO, coperchio	1
19e		RULLO (non mostrato)	1
19f		INGRANAGGIO, 10 denti	1

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
19g		INGRANAGGIO, 21 denti	1
28	24V467	KIT, ALBERO	1
29	106560	GUARNIZIONE, anello di tenuta	1
31	24U352	CONTATORE	1
32❖	16X595	INGRANAGGIO, vite senza fine-cilindrica	1
33❖†	16X589	VITE, arresto M4 x 6	2
34	16X588	INGRANAGGIO. gemelli, 14-32	1
35	16X586	INGRANAGGIO, 42 denti	1
36	16X491	COPERCHIO, dispositivo di protezione	1
37		MANOPOLA	1
	16X597	Modelli 24U959, 24U960, 24U961	
	16X596	Modelli 24U956, 24U957, 24U958	
38	16X498	CLIP, anello	1
39†	16X583	MOLLA, interna ed esterna	3
40†	16X592	PERNO, interno ed esterno	3
41†	16X576	AGO, superiore	1
42†	16X584	MOLLA, esterna, puntatore	1
43†	17B784	ANELLO, ritegno	1
44†	16X575	COPERCHIO, ago	1
45◆	15R013	SICURA, leva	1
46◆	15R014	MOLLA, gancio	1
47◆	15R015	SICURA, braccio	1
48◆	15R016	SICURA, perno	1
49◆	114680	PERNO, di riferimento	1
50†	16X580	TAPPO	1
51†	16X582	PERNO, puntatore esterno	1
52†	16X578	AGO, inferiore, fusione	1
53†	16X601	MOLLA (non mostrata)	1
61★	17J582	DISTANZIALE, flessibile	1

❖ Incluso nel Kit 24V460


† Incluso nel Kit 24V474

◆ Incluso nel Kit 24V473

★ Incluso nel Kit 24Y995

Parti del misuratore preimpostato SDMP8

Modelli 24U947, 24U948, 24U949, 24U950, 24U951, 24U952, 24U953, 24U954, 24U955

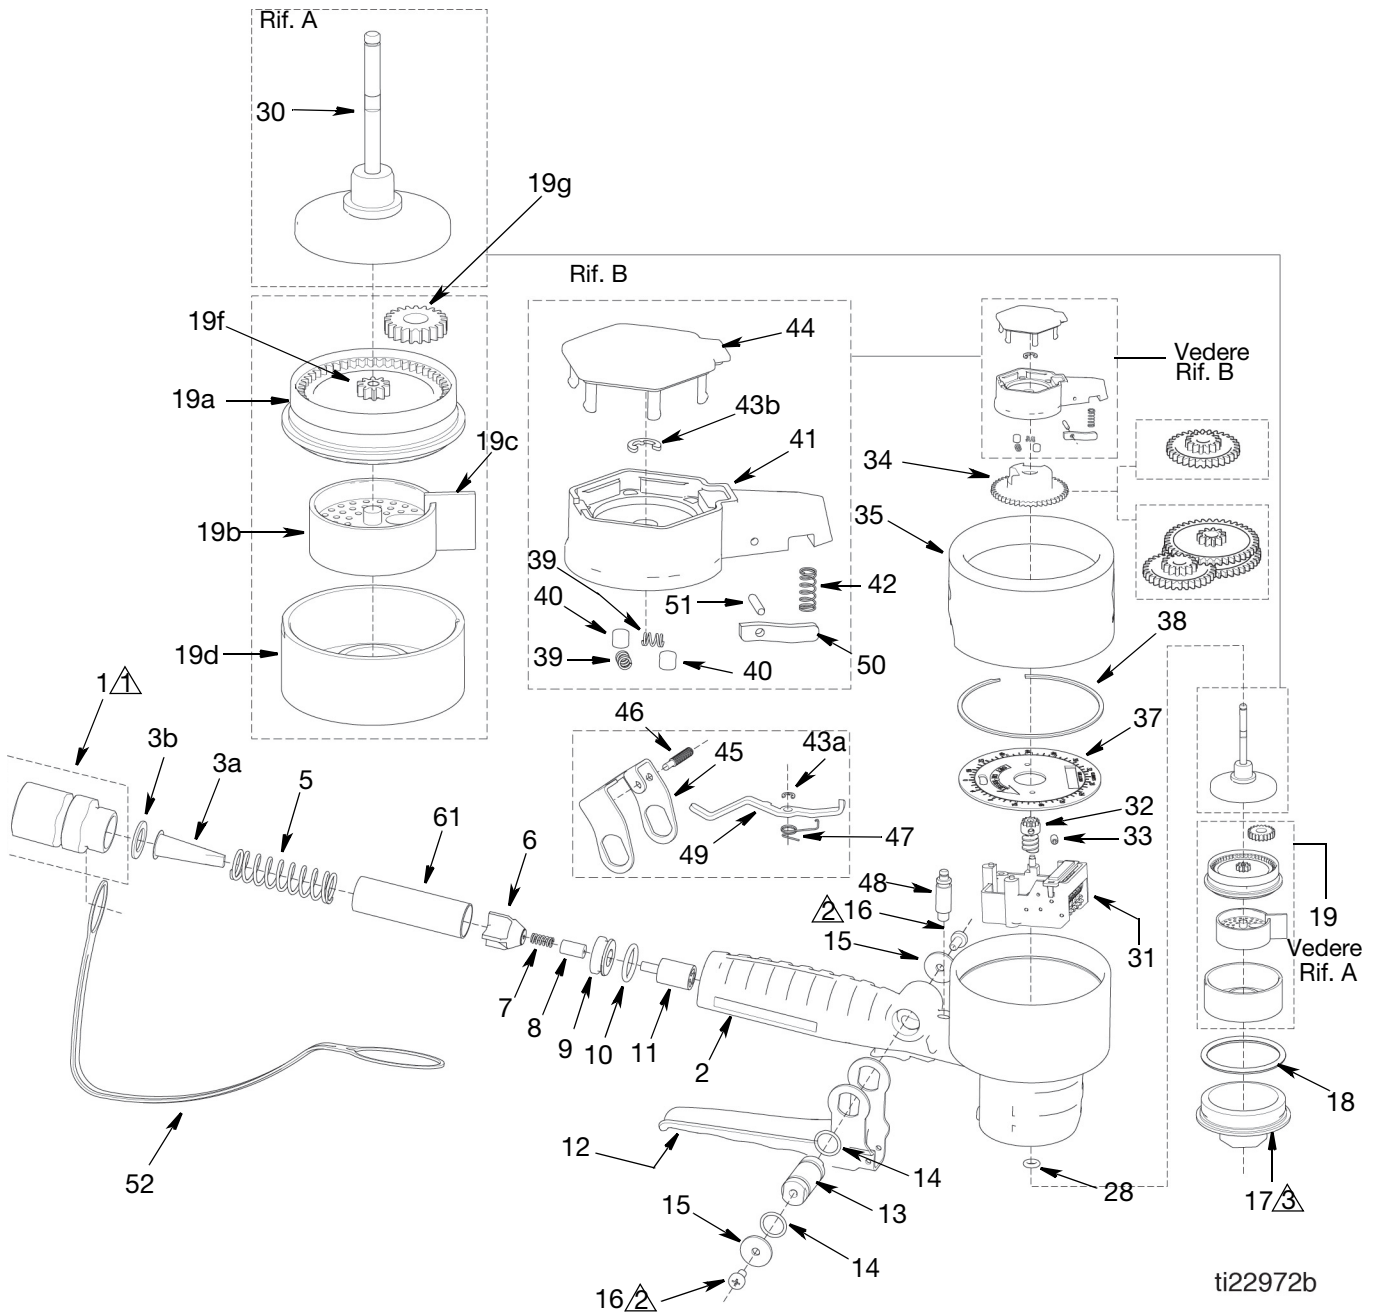

- 1 Serrare alla coppia di 9-13 N•m (7-10 ft-lb)
- 2 Serrare al una coppia di 1,7-2,8 N•m (15-25 in-lb)
- 3 Serrare alla coppia di 14,9-18,9 N•m (11-14 ft-lb)

Parti del misuratore preimpostato SDMP8

Modelli 24U947, 24U948, 24U949, 24U950, 24U951, 24U952, 24U953, 24U954, 24U955

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
1		RACCORDO GIREVOLE	1
	238399	Modello 24U947, 24U950, 24U953	
	24H383	Modello 24U948, 24U951, 24U954	
	24H382	Modello 24U949, 24U952, 24U955	
2		ALLOGGIAMENTO, misuratore	1
3	256164	KIT, filtro, include 3a e 3b	1
3a		FILTRO	1
3b		RONDELLA, piatta	1
5★	17J583	MOLLA, di compressione	1
6★	17J584	SEDE, valvola	1
7	15U701	MOLLA, secondaria	1
8	15U700	PISTONE, sollevamento del grilletto	1
9	16X485	SEDE, valvola	1
10	121412	ANELLO DI TENUTA, guarnizione	1
11	277673	BIELLA, di spinta	1
12	16Y317	GRILLETTO	1
13	16X497	CAMMA	1
14	113574	TENUTA, O-ring	2
15	191552	RONDELLA, piana	2
16	110637	VITE, a macchina, testa svasata	2
17	16X494	CAPPELLO, corpo	1
18	156633	GUARNIZIONE, anello di tenuta	1
19		KIT, pistone, include 19a-19h	1
	24V470	QUARTI, modelli 24U947, 24U948, 24U949 GALLONI, modelli 24U950, 24U951, 24U952	
	24V471	LITRI, modelli 24U953, 24U954, 24U955	
19a		INGRANAGGIO, coperchio	1







Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
19b		PISTONE, oscillante	1
19c		SEPARATORE	1
19d		PISTONE, camera	1
19e		RULLO (non mostrato)	1
19f		INGRANAGGIO, 10 denti	1
19g		INGRANAGGIO, 21 denti	1
28	106560	GUARNIZIONE, anello di tenuta	1
30		KIT, albero	1
	24V468	Modelli 24U947, 24U948, 24U949, 24U953, 24U954, 24U955	
	24V469	Modelli 24U950, 24U951, 24U952	
31		CONTATORE	1
	24U354	Modello 24U947, 24U948, 24U949	
	24U353	Modello 24U950, 24U951, 24U952	
	24U352	Modello 24U953, 24U954, 24U955	
32		INGRANAGGIO, vite senza fine-cilindrica	1
‡	16X594	Modelli 24U947, 24U948, 24U949, 24U950, 24U951, 24U952	1
✿	16X593	Modelli 24U953, 24U954, 24U955	1
33‡✿	16X589	VITE, arresto	1
34	16X585	INGRANAGGIO, 45 denti	1
35	16X490	COPERCHIO	1

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
36	16X587	INGRANAGGI, doppi 11-44 denti (non mostrati) Modelli 24U947, 24U948, 24U949, 24U953, 24U954, 24U955	1
	16Y999	INGRANAGGI, doppi 24-44 denti (non mostrati) Modelli 24U950, 24U951, 24U952	1
	16X588	INGRANAGGI, doppi 14-32, (non mostrati) Modelli 24U950, 24U951, 24U952	1
	17A029	INGRANAGGIO, 11-42 denti (non mostrato) Modelli 24U950, 24U951, 24U952	1
37		MANOPOLA	1
	16X599	Modello 24U947, 24U948, 24U949	
	16X600	Modello 24U950, 24U951, 24U952	
	16X598	Modello 24U953, 24U954, 24U955	
38	16X498	CLIP, anello	1
39★	16X583	MOLLA, puntatore interno ed esterno	2

Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
40★	16X581	PERNO, puntatore interno ed esterno	2
41★	16X577	AGO	1
42★	16X584	MOLLA, puntatore esterno	1
43		ANELLO, ritegno	
43a*	16X611		1
43b★	17B784		1
44★	16X575	COPERCHIO, ago	1
45*	16X606	STAFFA, valvola, grilletto	1
46*	16X607	PERNO, vite	1
47*	16X613	MOLLA, blocco, nottolino	1
48		PERNO, blocco, nottolino	1
49*	16X610	BLOCCO, nottolino	1
50★	16X579	AGO, piastra	1
51★	16X590	PIN	1
52	16X492	Protezione del GRILLETTO	1
61★	17J582	DISTANZIALE, flessibile	1

- ‡ Incluso nel Kit 24V466
- ✿ Incluso nel Kit 24V472
- ★ Incluso nel Kit 24V465
- * Incluso nel Kit 24V461
- ★ Incluso nel Kit 24Y995

Kit ugello (101) e prolunga (102)

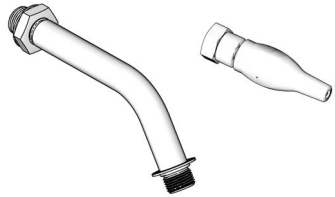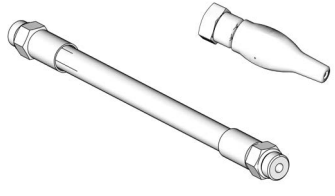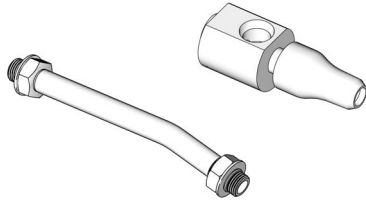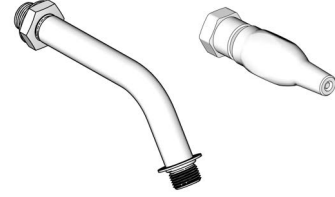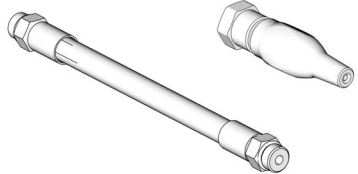Codice kit	Descrizione	Tipo di fluido	
255852*	Ugello automatico a chiusura rapida a tenuta di goccia, con prolunga rigida	Olio	
255853*	Ugello automatico a chiusura rapida a tenuta di goccia, con prolunga flessibile	Olio	
24W641*	Ugello automatico a chiusura rapida a tenuta di goccia, con prolunga rigida corta	Olio	
255854	Ugello a chiusura rapida a tenuta di goccia, con prolunga rigida	Lubrificante per ingranaggi	
255855*	Ugello a chiusura rapida a tenuta di goccia, con prolunga rigida	Antigelo	
24W306*	Ugello a chiusura rapida a tenuta di goccia, con prolunga flessibile	Antigelo	

*Utilizzato per l'erogazione di 5 gpm (22,7 lpm) o meno.


Parti dell'ugello (101)

Codice	Descrizione	Q.tà	Tipo di fluido
17T207	Manuale, a tenuta di goccia, aperto/chiuso		Olio/antigelo
	• CORPO, ugello	1	
	• ANELLO DI TENUTA, guarnizione	1	
	• ANELLO DI TENUTA, guarnizione	1	
	• STELO, ugello, valvola	1	
	• SEDE, valvola	1	
255470	Ugello a chiusura rapida a tenuta di goccia		Lubrificante per ingranaggi
	• Alloggiamento	1	
	• Corpo, ugello	1	
	• ANELLO DI TENUTA, guarnizione	1	
	• ANELLO DI TENUTA, guarnizione	1	
	• Tappo, cavo, esagonale	1	


*Utilizzato per l'erogazione di 5 gpm (22,7 lpm) o meno.

Dimensioni

Misuratore manuale

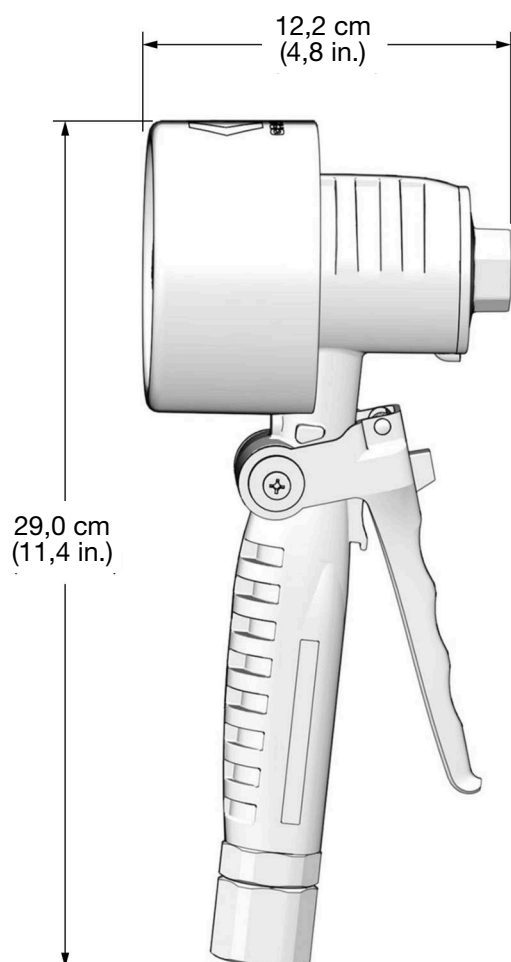

Misuratore preimpostato

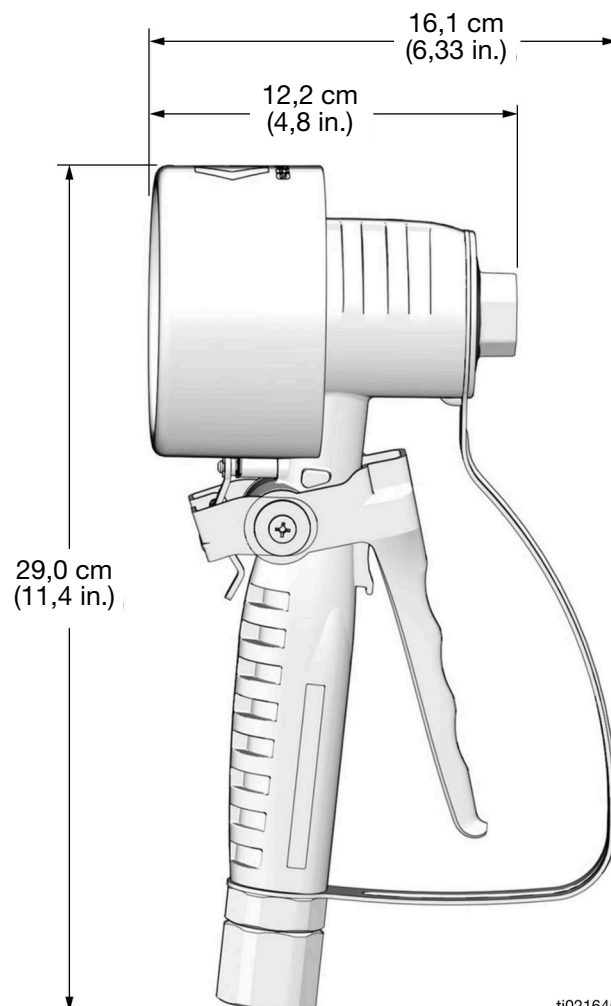

ti02164a

Garanzia Graco di 5 anni su misuratore e valvola

Graco garantisce che tutta l'apparecchiatura descritta nel presente documento, fabbricata da Graco e marchiata con il suo nome, è esente da difetti nei materiali e nella fabbricazione alla data di vendita all'acquirente originale che la usa. Con l'eccezione di eventuali garanzie speciali, estese o limitate pubblicate da Graco, per il periodo di tempo dalla data di vendita definito nella tabella sottostante, Graco riparerà o sostituirà l'apparecchiatura che essa stessa riconoscerà come difettosa. La presente garanzia si applica solo alle apparecchiature che vengono installate, utilizzate e di cui viene eseguita la manutenzione secondo le raccomandazioni scritte di Graco.

Garanzia estesa Graco di 5 anni su misuratore e valvola	
Componenti	Periodo di garanzia
Componenti strutturali	5 anni
Elettronica	2 anni
Parti di usura - compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, O-ring, tenute e valvole	1 anno

La presente garanzia non copre la normale usura, né alcun malfunzionamento, danno o usura causati da installazione scorretta, applicazione impropria, abrasione, corrosione, manutenzione inadeguata o impropria, negligenza, incidenti, manomissione o sostituzione di componenti con prodotti non originali Graco e pertanto Graco declina ogni responsabilità rispetto alle citate cause di danno. Graco non potrà essere ritenuta responsabile neppure per eventuali malfunzionamenti, danni o usura causati dall'incompatibilità delle apparecchiature Graco con strutture, accessori, apparecchiature o materiali non forniti da Graco o con progettazioni, produzioni, installazioni, funzionamenti o manutenzioni errate di strutture, accessori, apparecchiature o materiali non forniti da Graco.

La presente garanzia è condizionata al reso prepagato dell'apparecchiatura ritenuta difettosa a un distributore autorizzato Graco affinché ne verifichi il difetto dichiarato. Se il difetto dichiarato viene verificato, Graco riparerà o sostituirà senza alcun addebito tutti i componenti difettosi. L'apparecchiatura sarà restituita all'acquirente originale con trasporto prepagato. Se l'ispezione non rileva difetti nei materiali o nella lavorazione, le riparazioni saranno effettuate a un costo ragionevole che include il costo dei componenti, la manodopera e il trasporto.

QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSE, MA SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI.

L'unico obbligo di Graco e il solo rimedio a disposizione dell'acquirente per eventuali violazioni della garanzia sono quelli indicati in precedenza. L'acquirente accetta che nessun altro rimedio (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, danni accidentali o consequenziali derivanti dalla perdita di profitto, mancate vendite, lesioni alle persone o danni alle proprietà o qualsiasi altra perdita accidentale o consequenziale) sia messo a sua disposizione. Eventuali azioni legali per violazione dei termini della garanzia devono essere avanzate entro un (1) anno dal periodo di garanzia o due (2) anni per tutti gli altri componenti.

GRACO NON RILASCIÀ ALCUNA GARANZIA E NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ E ADATTABILITÀ A SCOPI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AD ACCESSORI, ATTREZZATURE, MATERIALI O COMPONENTI VENDUTI MA NON PRODOTTI DA GRACO. Tali articoli venduti, ma non prodotti, da Graco (come motori elettrici, interruttori, tubi flessibili, ecc.) sono coperti dalla garanzia, se esiste, dei rispettivi fabbricanti. Graco fornirà all'acquirente un'assistenza ragionevole in caso di reclami per violazione di queste garanzie.

In nessun caso Graco sarà responsabile di danni indiretti, accidentali, speciali o consequenziali derivanti dalla fornitura da parte di Graco dell'apparecchiatura di seguito riportata o per la fornitura, il funzionamento o l'utilizzo di qualsiasi altro prodotto o altro articolo venduto, a causa di violazione del contratto, della garanzia, per negligenza di Graco o altro.

Informazioni Graco

Per le informazioni aggiornate sui prodotti Graco, visitare il sito www.graco.com.

PER INVIARE UN ORDINE, contattare il proprio distributore GRACO o chiamare per individuare il distributore più vicino.

Telefono: 612-623-6928 o **numero verde:** 1-800-533-9655, **Fax:** 612-378-3590

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente documento sono basate sui dati più aggiornati disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Traduzione delle istruzioni originali. This manual contains Italian. MM 333492

Per informazioni sui brevetti, visitare www.graco.com/patents

Sede generale Graco: Minneapolis

Uffici internazionali: Belgio, Cina, Giappone, Corea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2014, Graco Inc. Tutti gli stabilimenti di produzione Graco hanno ottenuto la certificazione ISO 9001.

www.graco.com

Revisione J, luglio 2024